

DIN EN62305-3:2011-10
Schutzmaßnahmen gegen
Berührungs- & Schrittspannungen

Gebäude-VORDACH

Blitzableitung



Bei Gewitter ist der
Aufenthalt im Umkreis von
3 m um die Ableitung verboten!

www.SV-FM.de

isolierte Ableitung (Berührungsspannung)

Türen


Potential-Steuerung

Tiefenerder

Streifenfundament

Fundamenterder


DIN EN62305-3:2011-10
Schutzmaßnahmen gegen
Berührungs- & Schrittspannungen

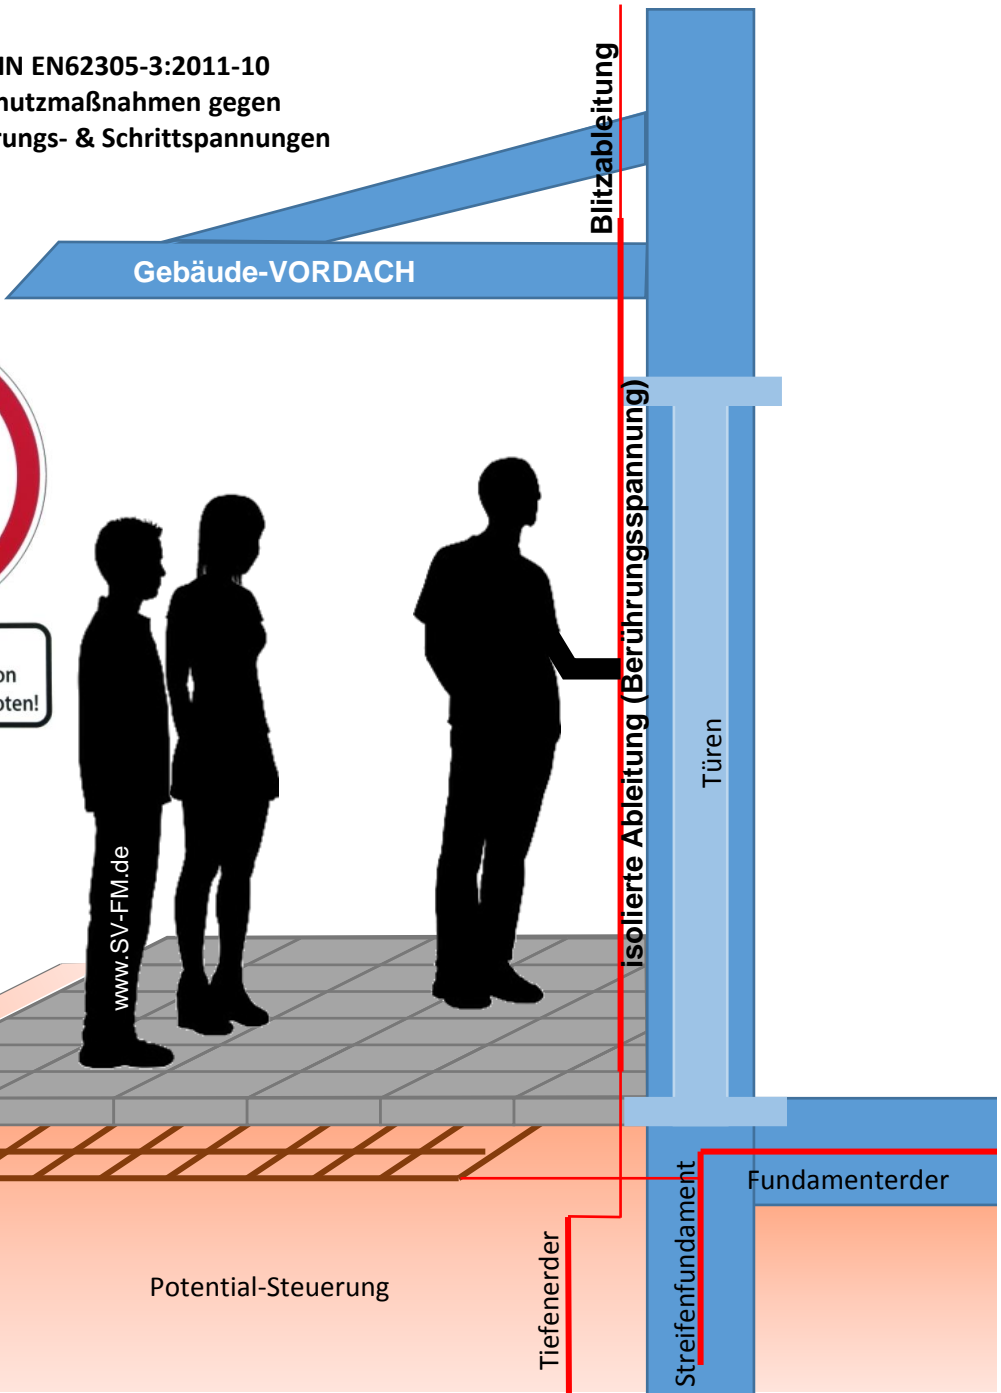

DIN EN62305-3:2011-10
Schutzmaßnahmen gegen
Berührungs- & Schrittspannungen



Bei Gewitter ist der Aufenthalt im Umkreis von 3 m um die Ableitung verboten!

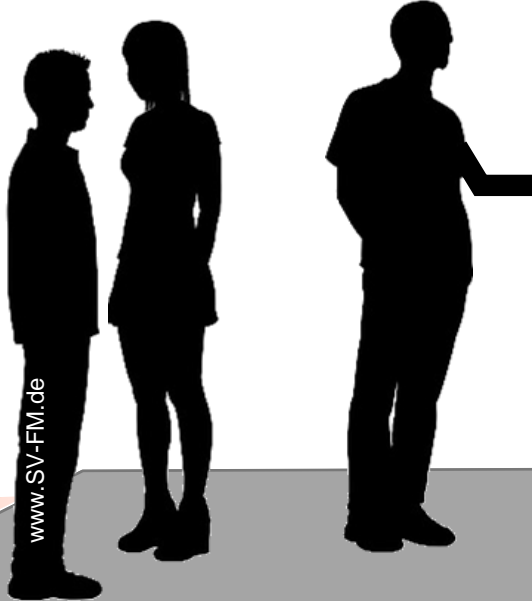

Oberfläche isolieren $<5k\Omega$ m
z.B. 5cm Asphaltsschicht oder
z.B. 15cm Kiesschicht

Blitzableitung

Gebäude-VORDACH

isolierte Ableitung (Berührungsspannung)

Türen

Tiefenerder

Streifenfundament

Fundamenterde